



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	137D1001
箇所名	白岩
所在地	岩手県遠野市松崎町大字白岩
調査機関	岩手県遠野地方振興局土木部

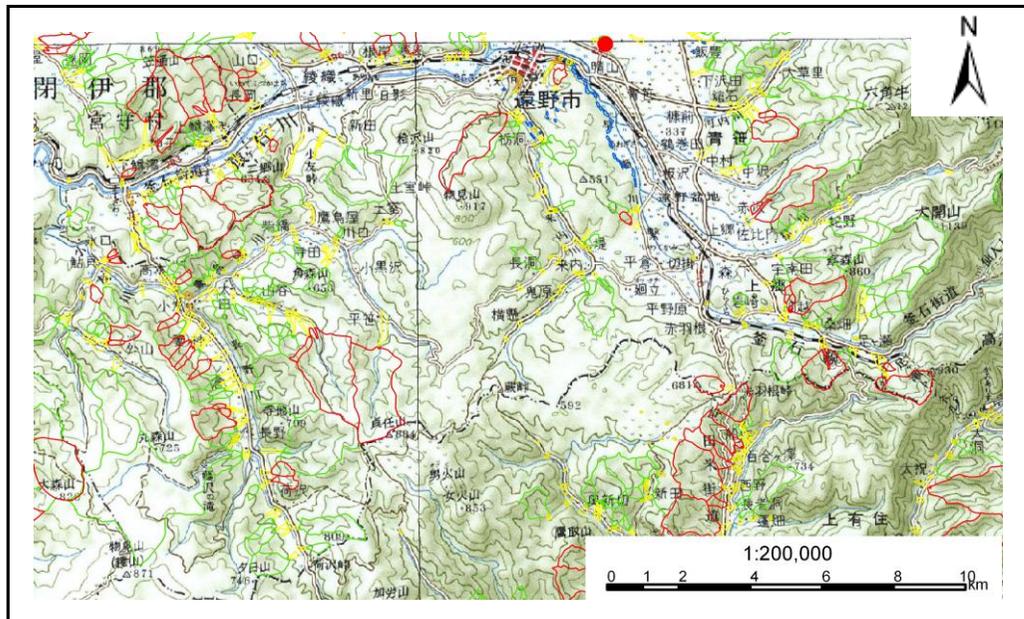

位置図 (S=1:200,000)

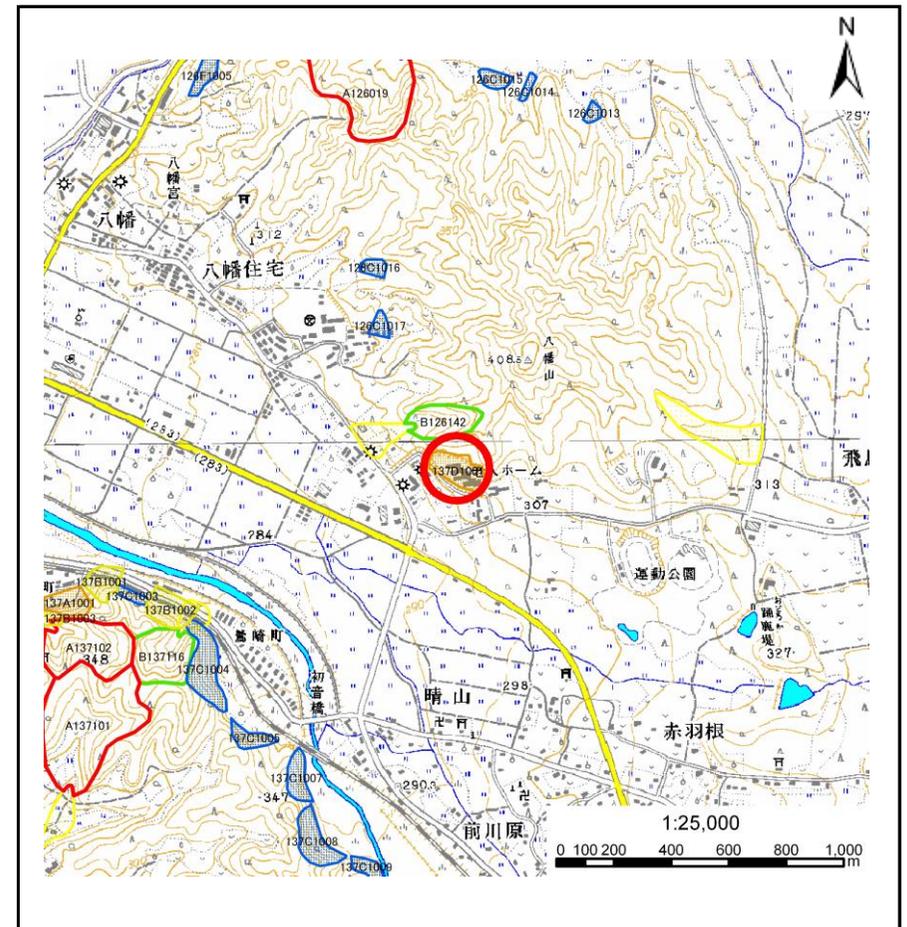

概況図 (S=1:25,000)


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | 137D1001 | 箇所名 | 白岩 | 所在地 | 岩手県遠野市松崎町大字白岩

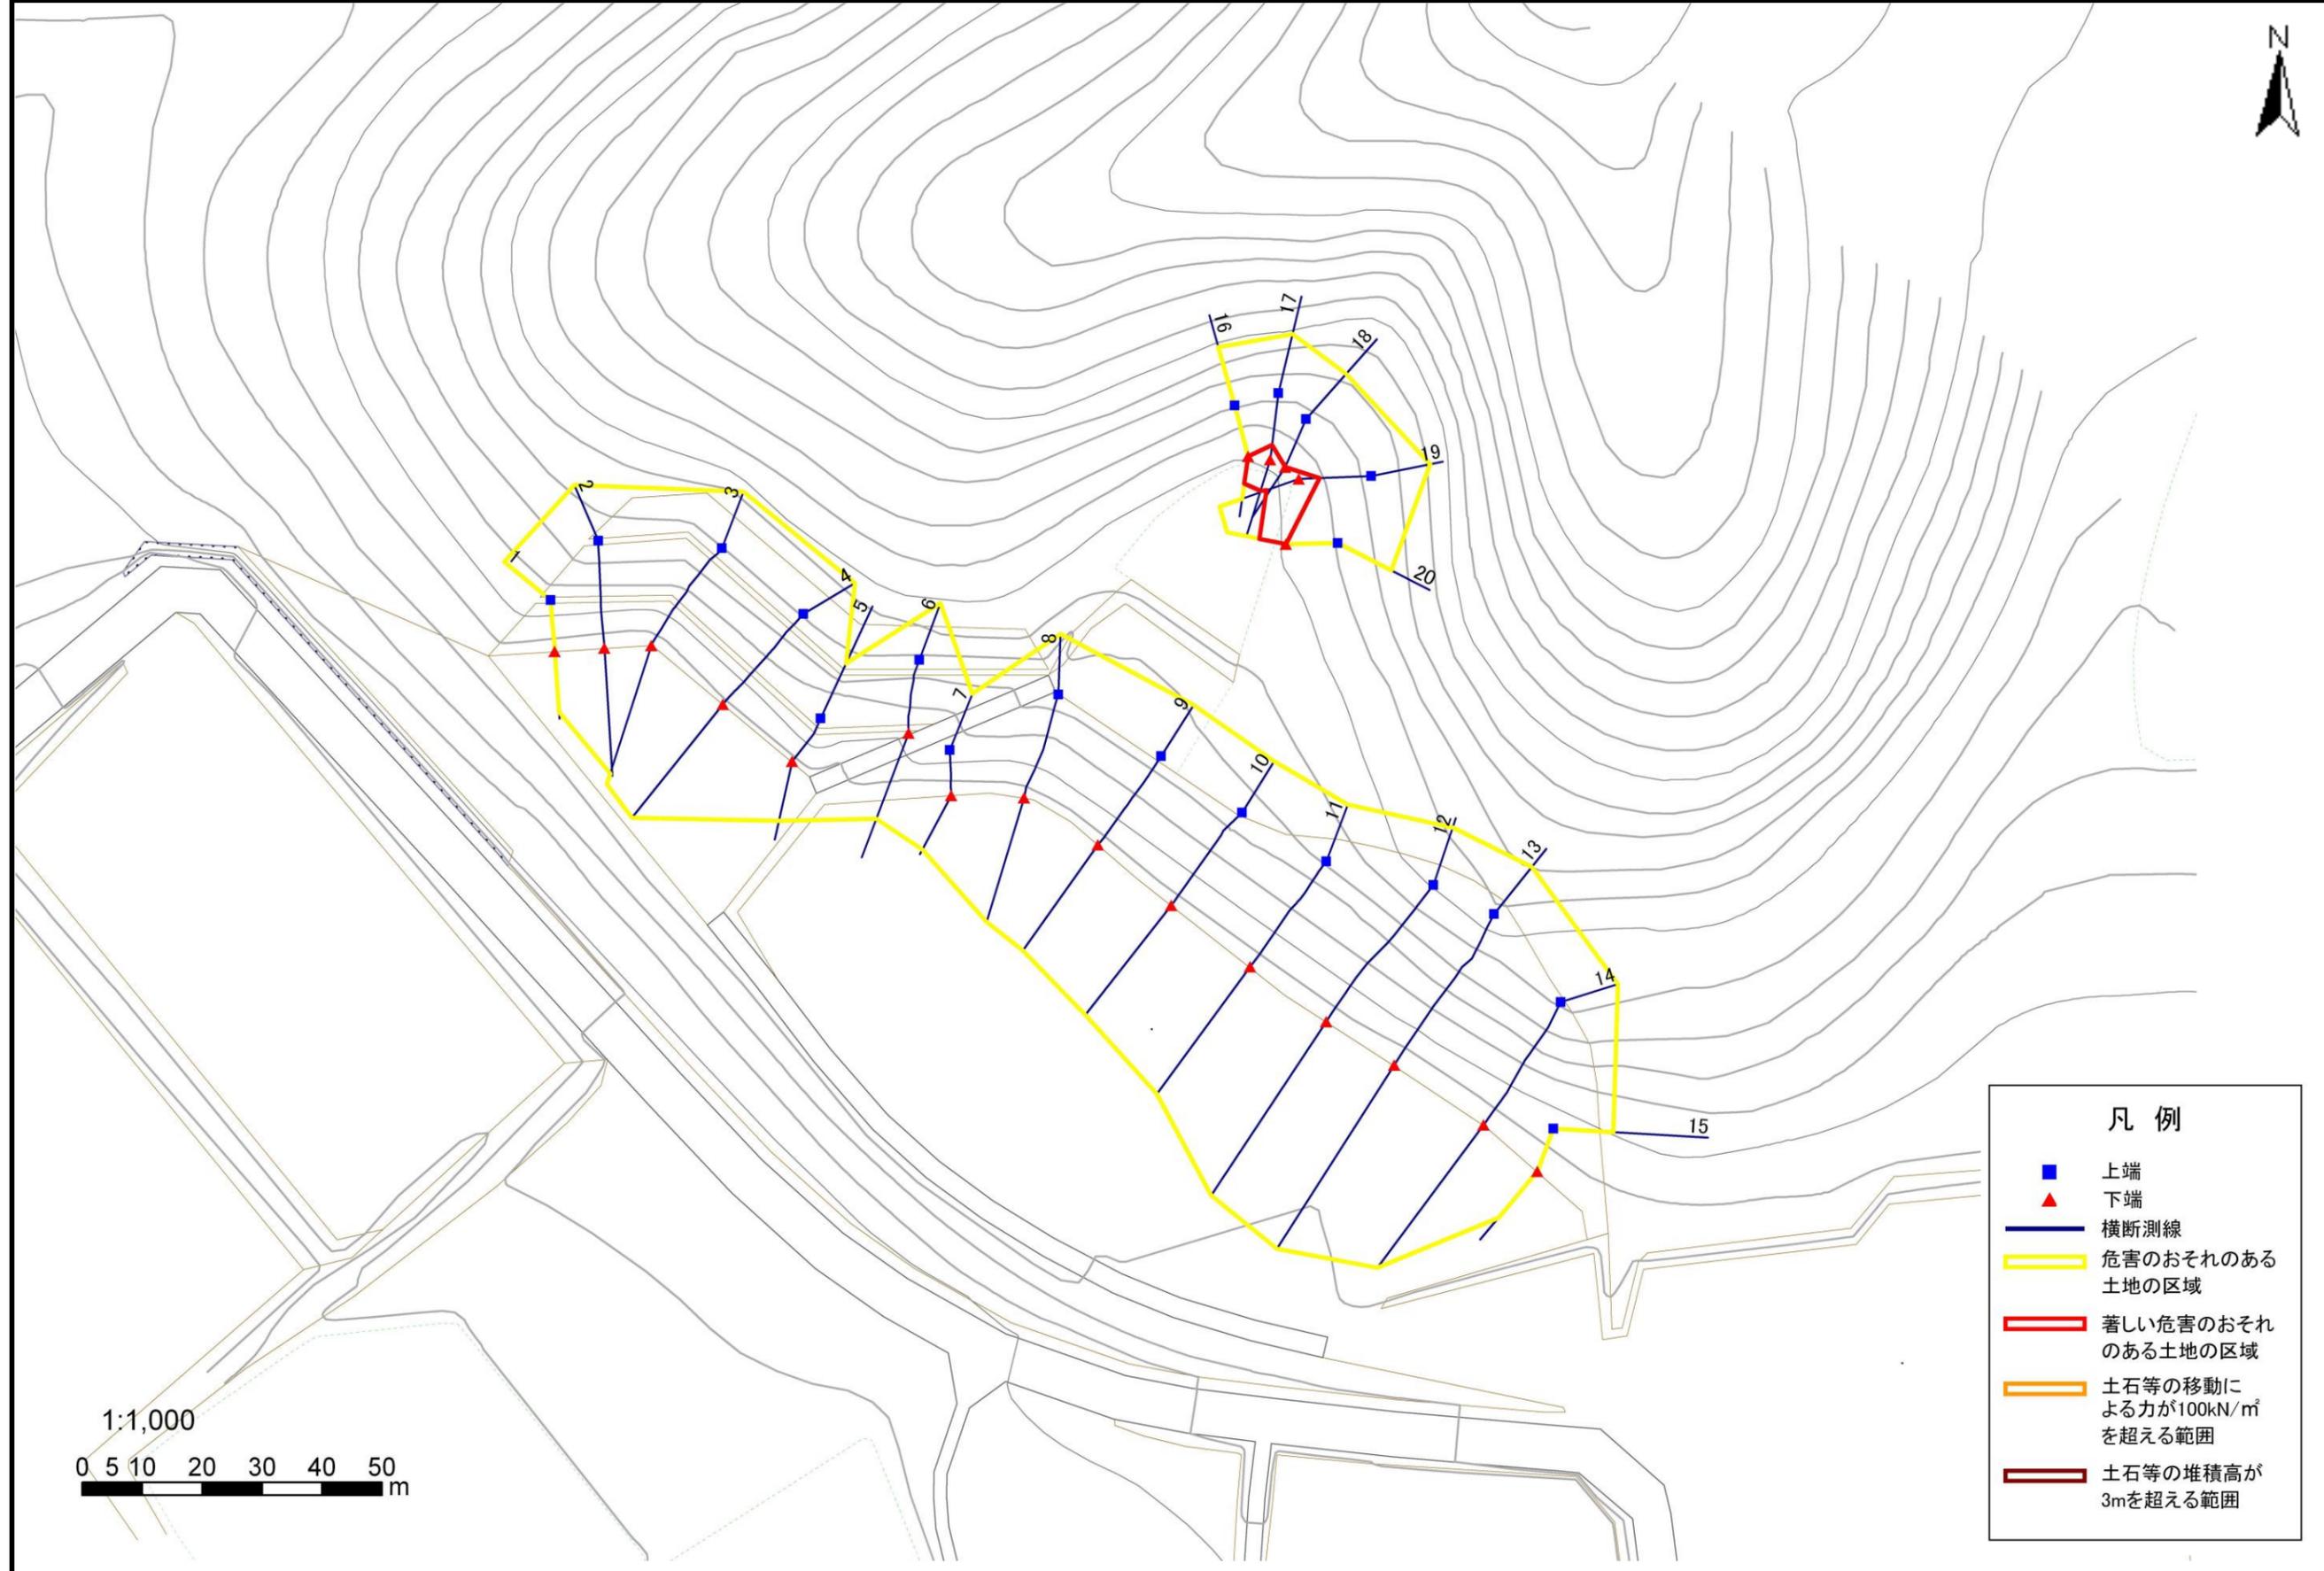

- 凡例**
- 上端
 - ▲ 下端
 - 横断測線
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 - 土石等の堆積高が3mを超える範囲


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | 137D1001 | 箇所名 | 白岩 | 所在地 | 岩手県遠野市松崎町大字白岩

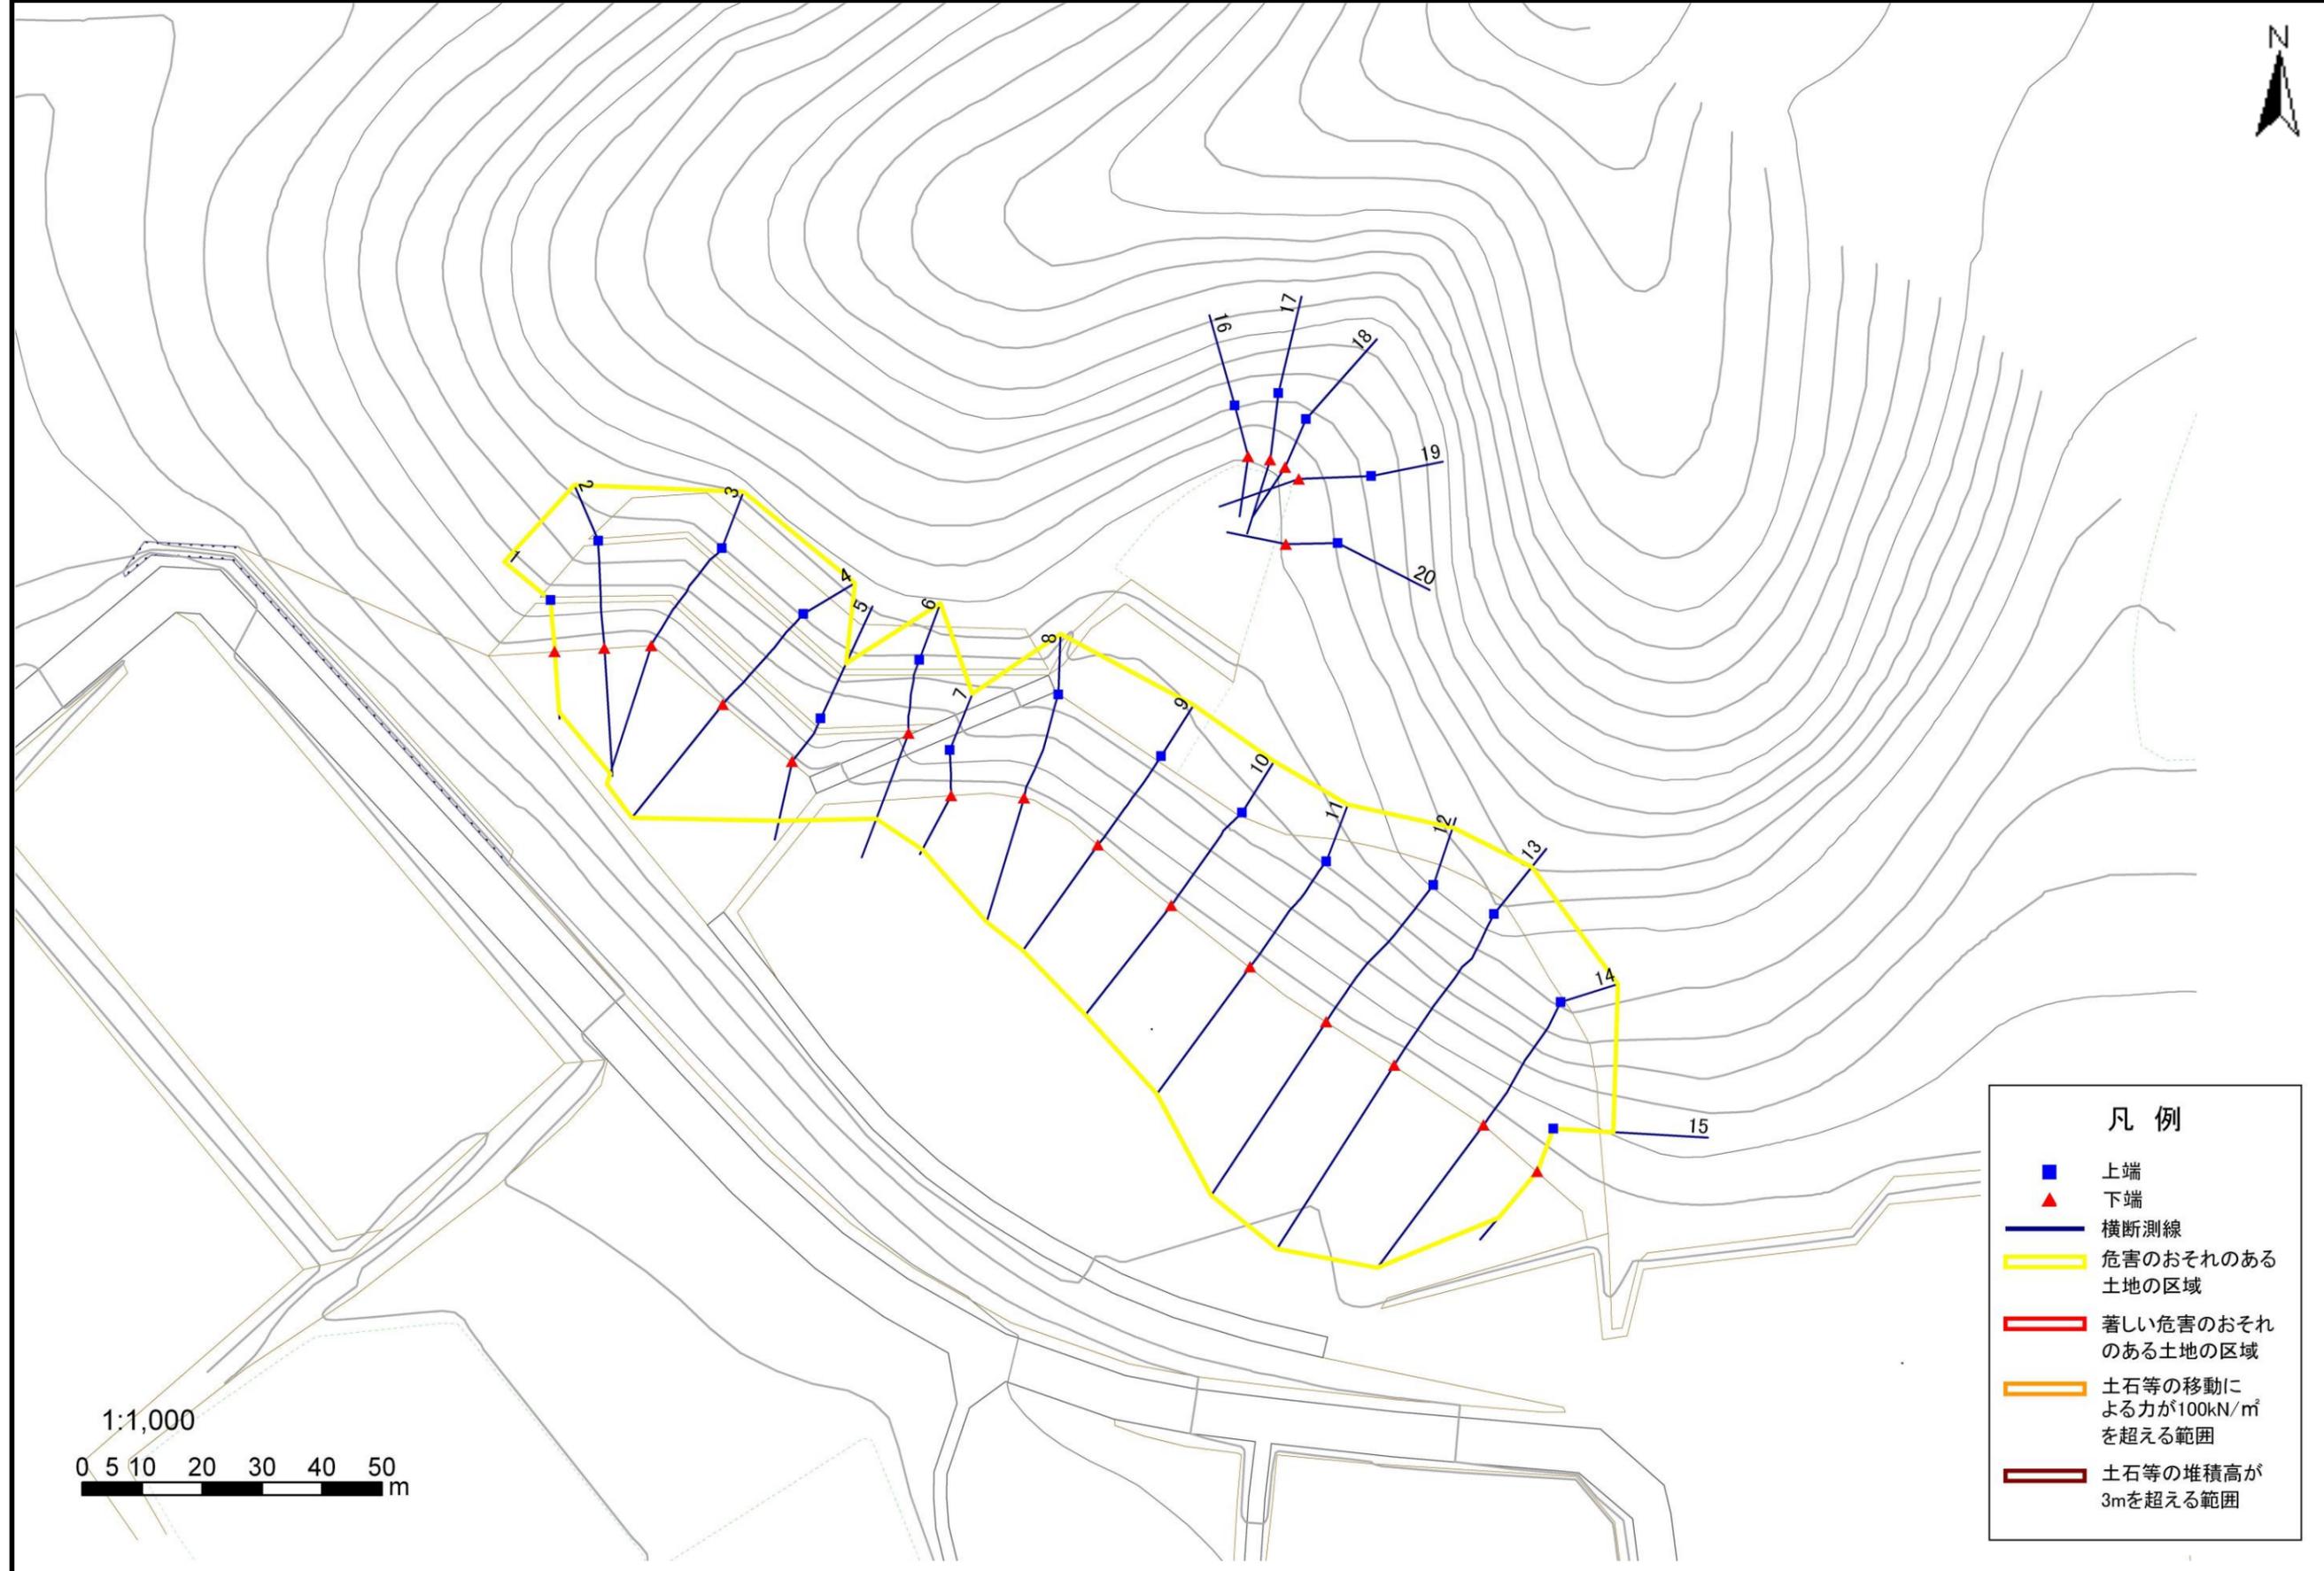

- 凡例**
- 上端
 - ▲ 下端
 - 横断測線
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 - 土石等の堆積高が3mを超える範囲


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | 137D1001 | 箇所名 | 白岩 | 所在地 | 岩手県遠野市松崎町大字白岩

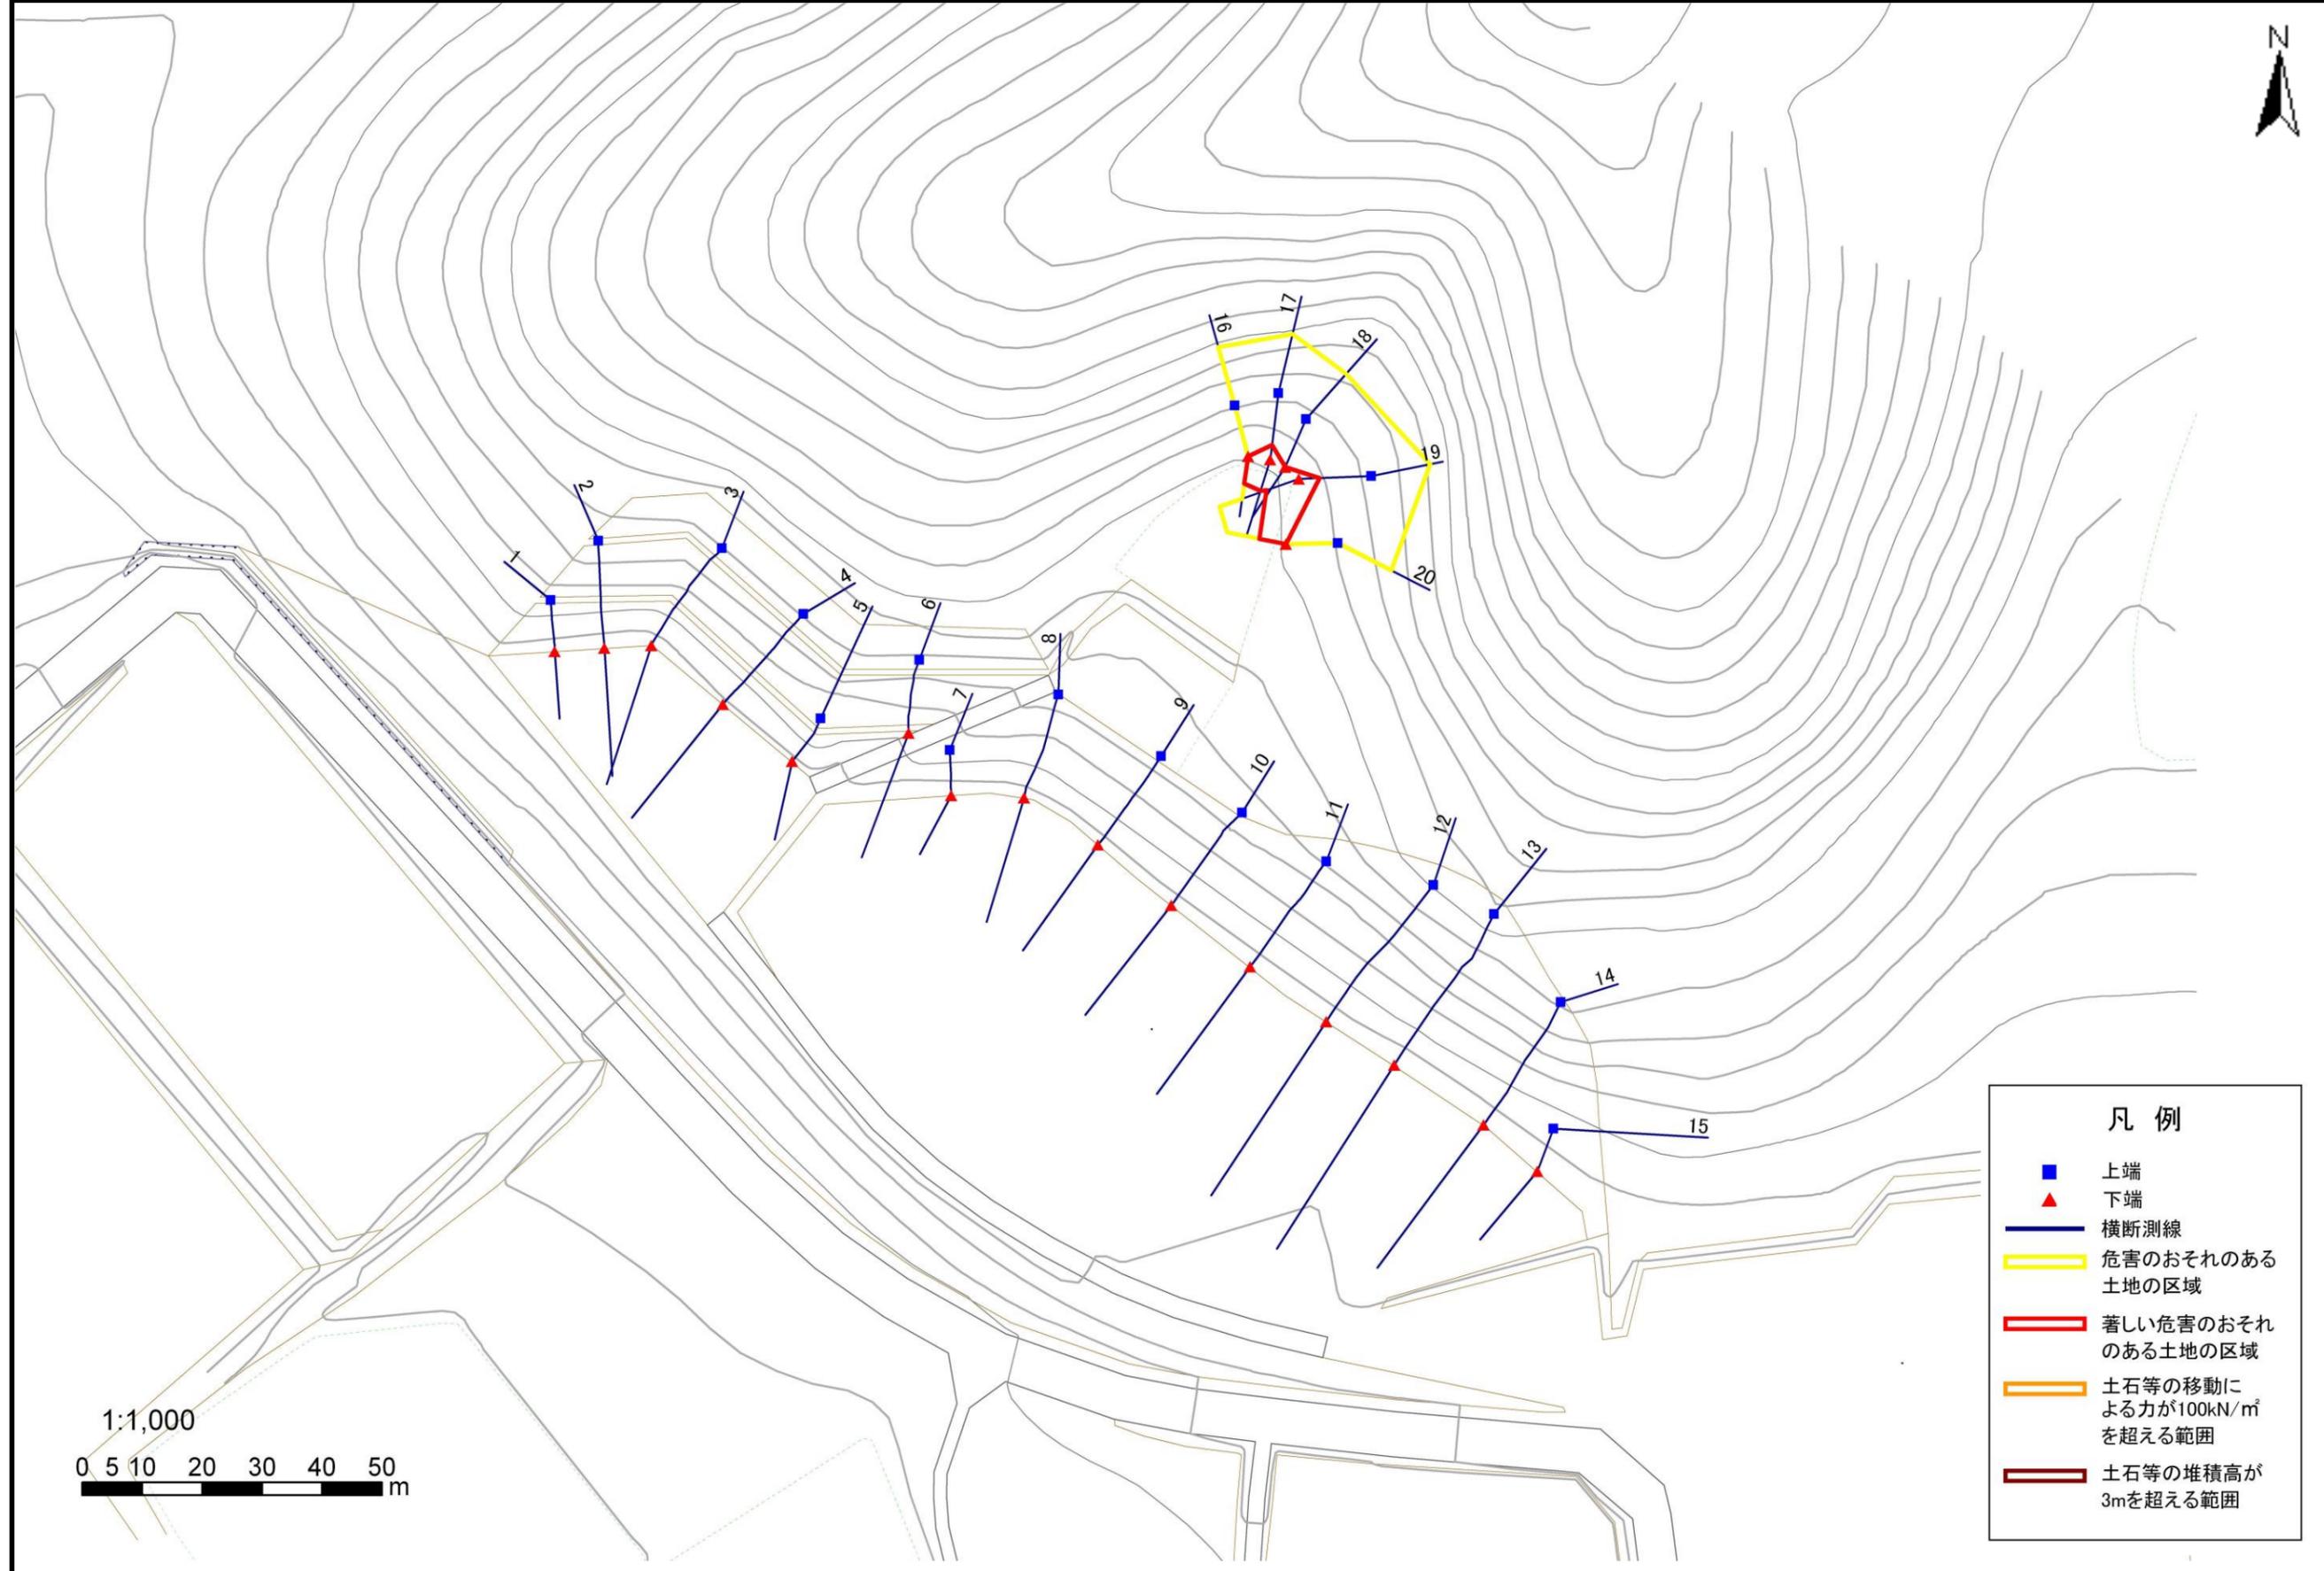

- 凡例**
- 上端
 - ▲ 下端
 - 横断測線
 - ▭ 危害のおそれのある土地の区域
 - ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - ▭ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 - ▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/2)

調査年度 平成17年度

急傾斜地の位置		箇所番号		137D1001		箇所名		白岩		所在地		岩手県遠野市松崎町大字白岩				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
2	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
3	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
4	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
5	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
6	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
7	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
8	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
9	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
10	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
11	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
12	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
13	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
14	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-
15	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-	100kN/m ² を超える	-	~	-	3mを超える	~	-	-
	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-	それ以外	-	~	-	それ以外	~	-	-

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (2/2)

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置		箇所番号		137D1001		箇所名		白岩		所在地		岩手県遠野市松崎町大字白岩				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.52	56.40	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.40	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.57	7.91
17	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.40	67.41	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.40	67.41	それ以外	5.00 ~ 6.40	1.57	7.92
18	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.53	56.45	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.45	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.57	7.92
19	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.73	71.61	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.00	71.61	それ以外	5.00 ~ 7.00	1.57	7.92
20	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.53	56.46	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.57	7.92
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		