



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	145AN1106
箇所名	松ノ木田
所在地	奥州市江刺伊手字松ノ木田
調査機関	県南広域振興局土木部

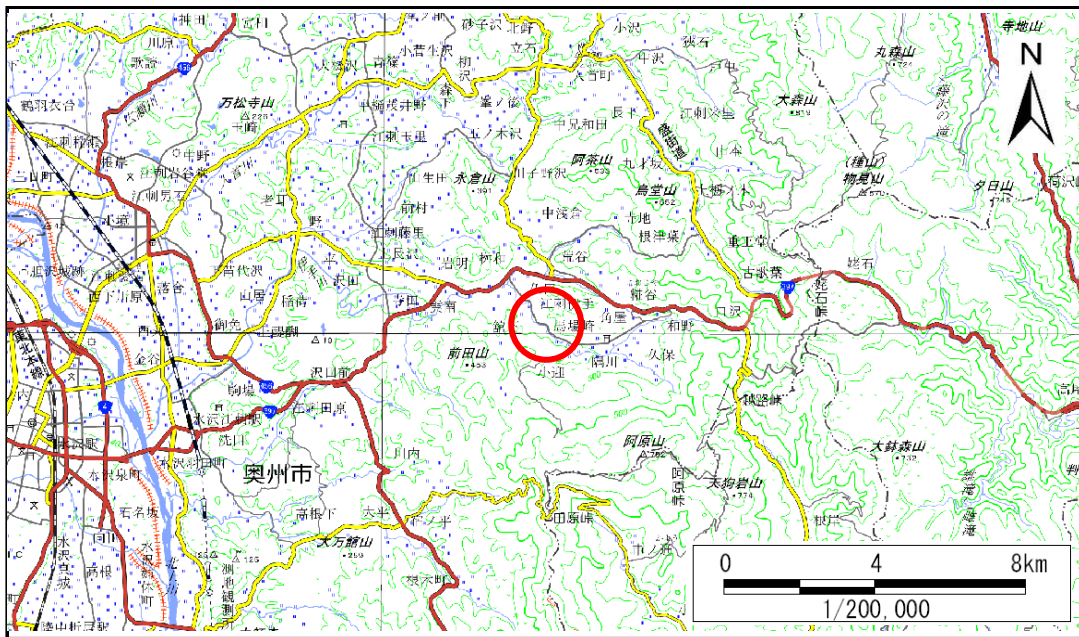

概況図(S=1:200,000)

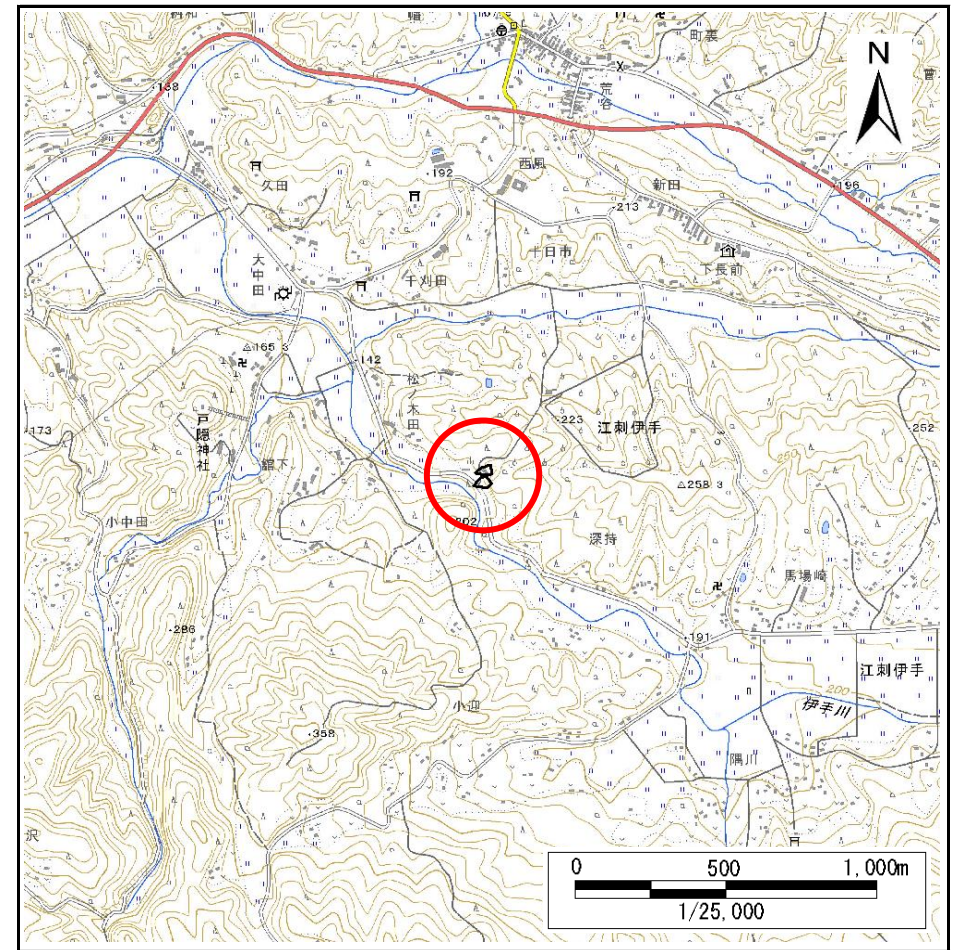

位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(1/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


145AN1106

箇所名

松ノ木田

所在地

奥州市江刺伊手字松ノ木田

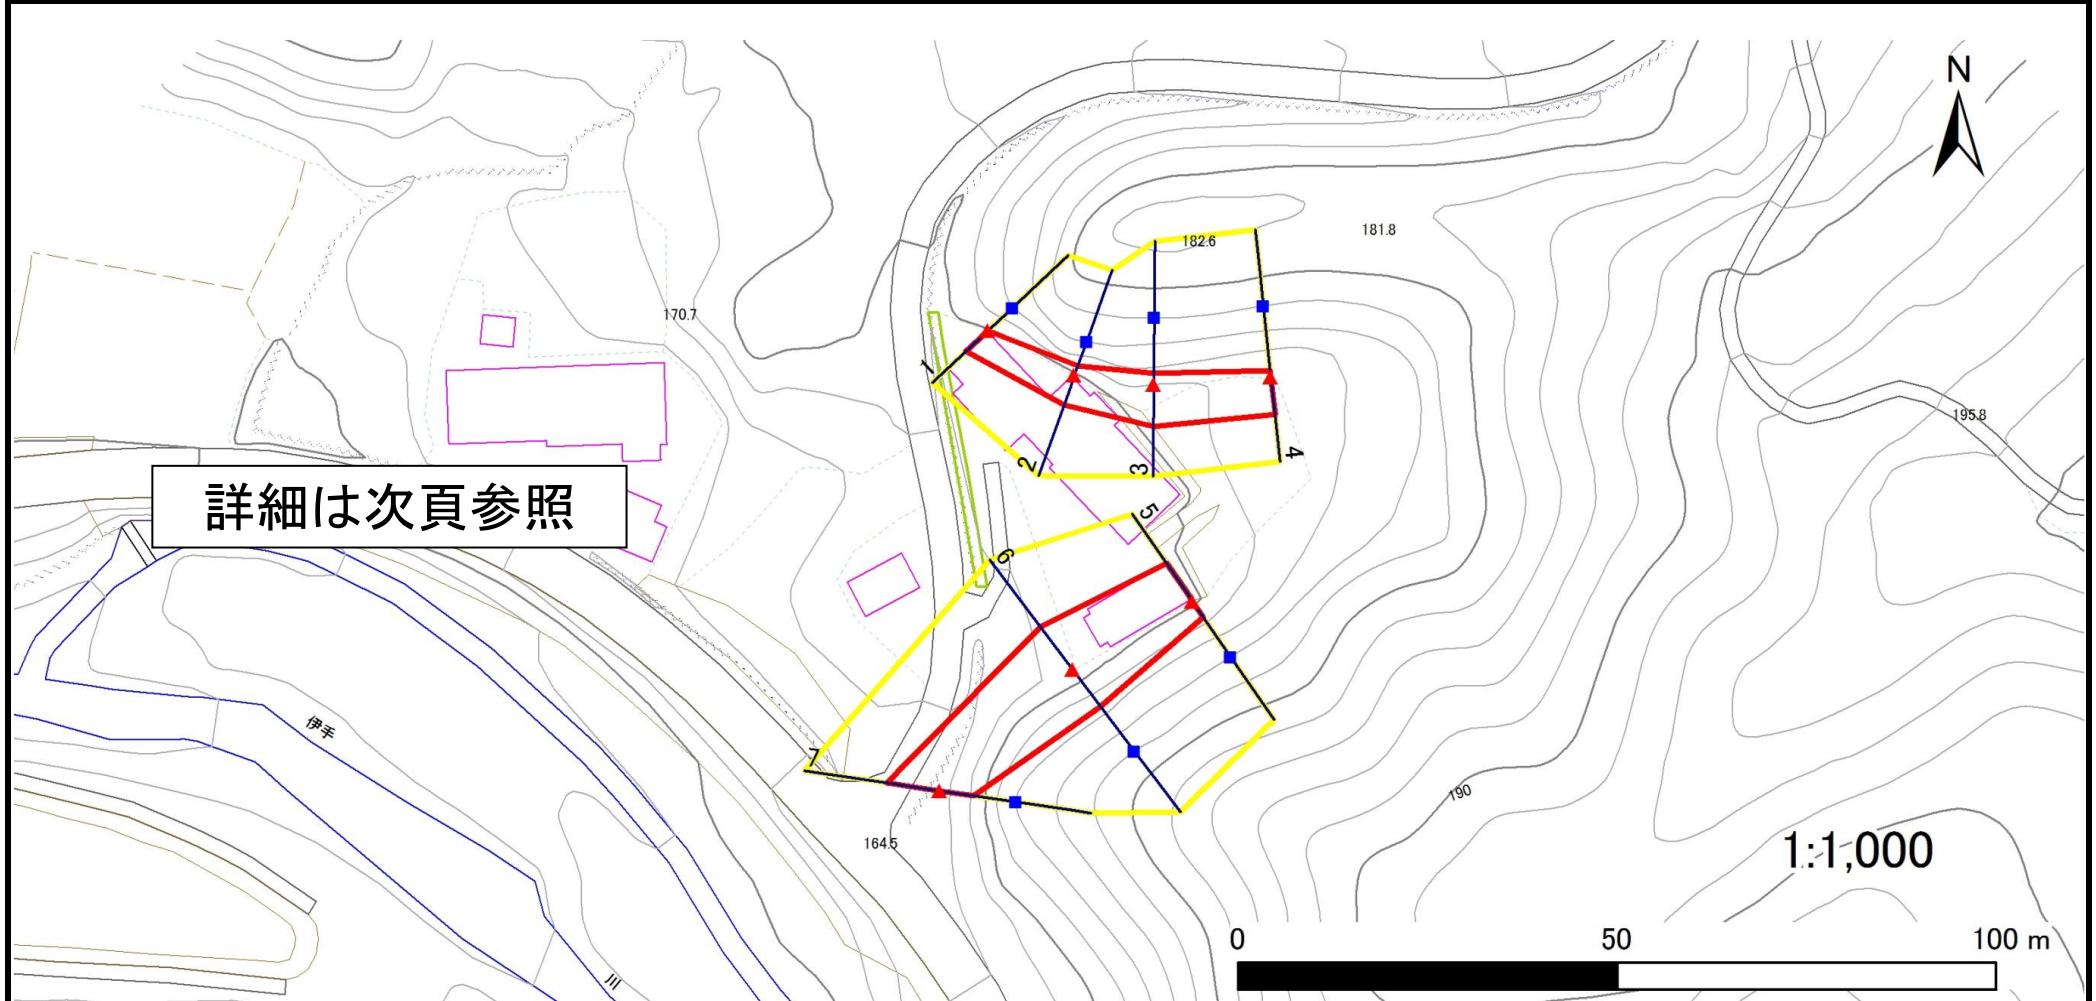

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(2/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


145AN1106

箇所名

松ノ木田

所在地

奥州市江刺伊手字松ノ木田

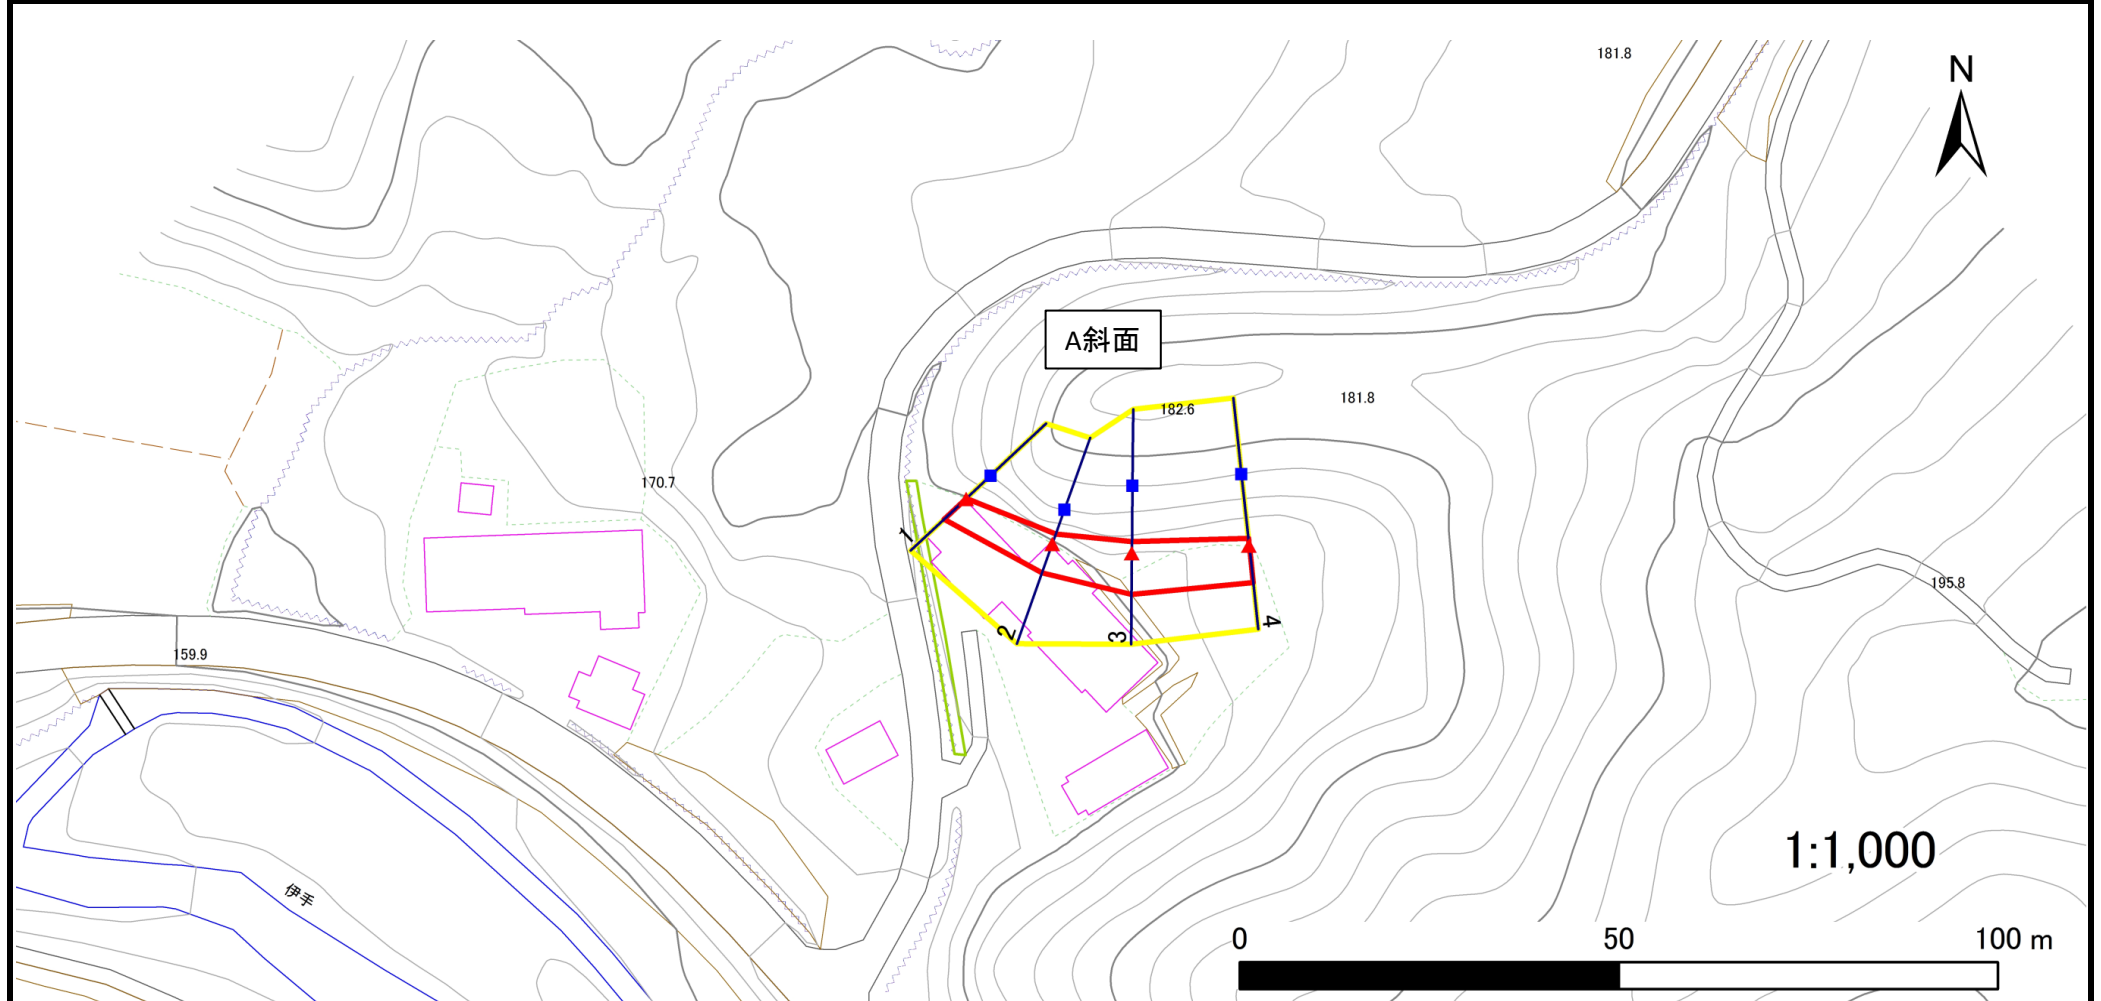

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(3/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


145AN1106

箇所名

松ノ木田

所在地

奥州市江刺伊手字松ノ木田

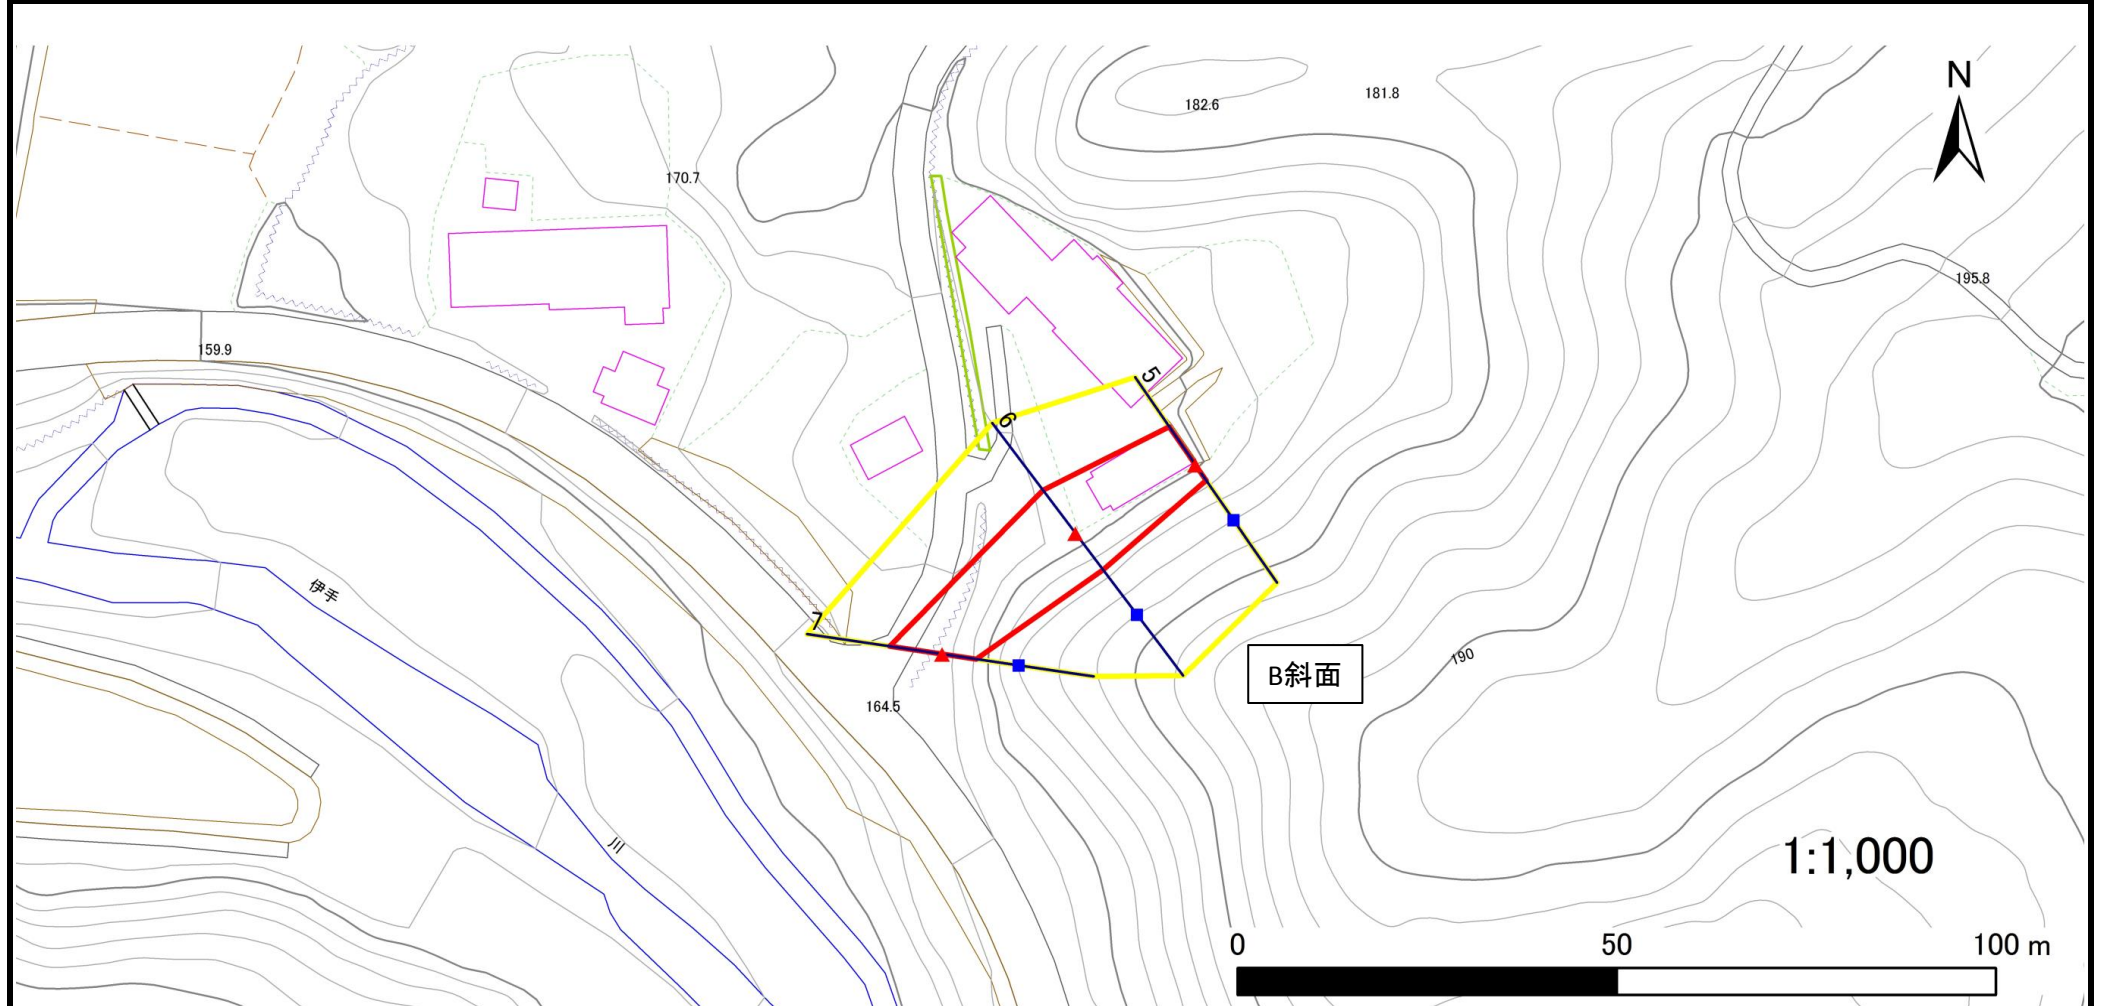

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠
赤色の枠

危害のおそれのある土地の区域
著しい危害のおそれのある土地の区域

黄色の枠
赤色の枠

土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号		145AN1106		箇所名		松ノ木田		所在地		奥州市江刺伊手字松ノ木田				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.97	49.83	それ以外	0.00 ~ 3.97	2.08	11.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	49.83	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.08	11.14
2	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.07	50.95	それ以外	0.00 ~ 4.07	2.32	12.42	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.97	50.95	それ以外	5.00 ~ 6.97	2.32	12.42
3	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.45	68.03	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.68	9.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	68.03	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.68	9.00
4	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.92	61.29	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.58	8.44	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.53	61.29	それ以外	5.00 ~ 5.53	1.58	8.44
5	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.06	76.02	それ以外	0.00 ~ 6.06	1.79	9.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.97	76.02	それ以外	5.00 ~ 6.97	1.79	9.58
6	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.08	89.87	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.96	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.07	89.87	それ以外	5.00 ~ 9.07	1.67	8.96
7	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.00	88.83	それ以外	0.00 ~ 7.00	1.87	10.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	88.83	それ以外	5.00 ~ 9.00	1.87	10.03
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		