

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	482N0147-2
箇所名	織笠第14地割A
所在地	下閉伊郡山田町織笠第14地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

国土地理院の電子地形図20000『盛岡』及び電子地形図25000『陸中山田』を掲載
「測量法に基づく国土地理院承認(複製) R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 482N0147-2 箇所名 織笠第14地割A 所在地 下閉伊郡山田町織笠第14地割

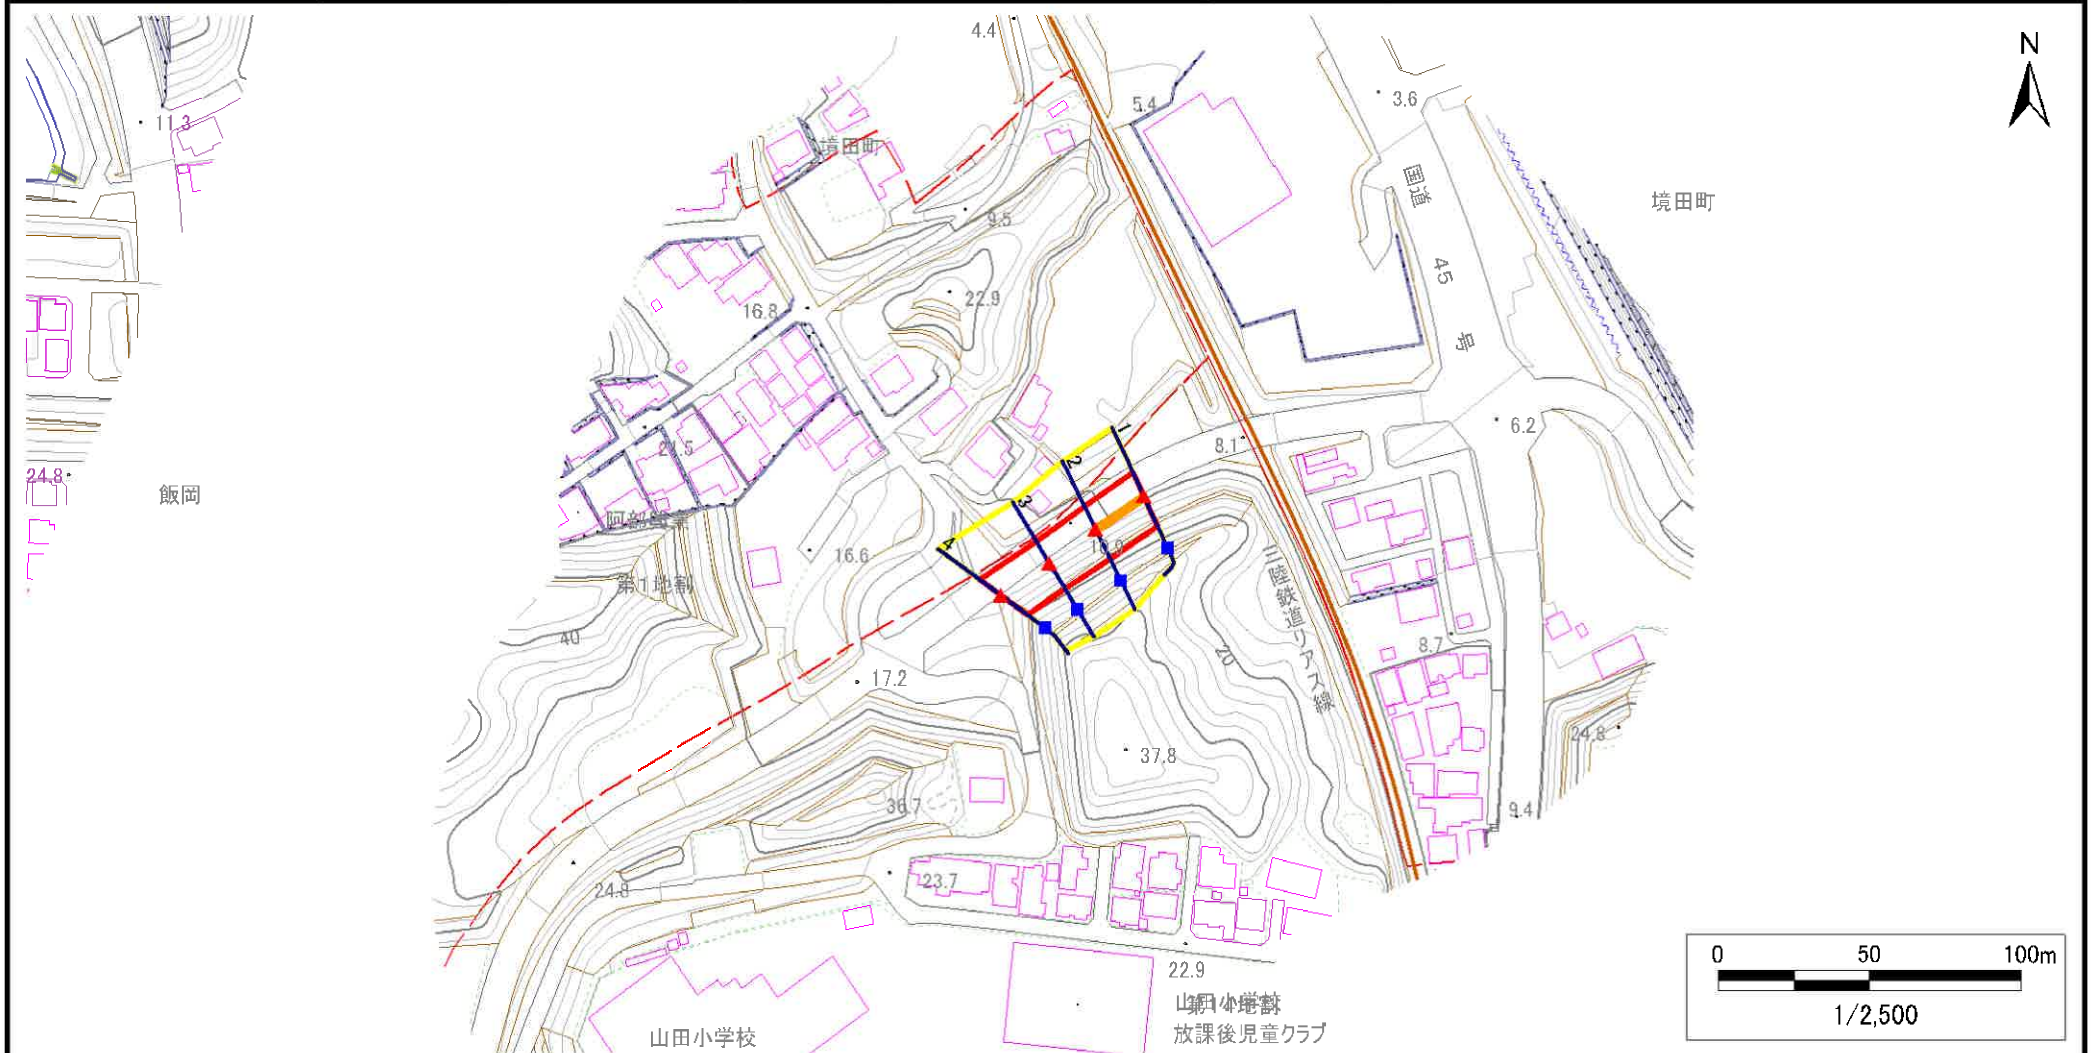

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域

□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲

□ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


482N0147-2

箇所名

織笠第14地割A

所在地

下閉伊郡山田町織笠第14地割

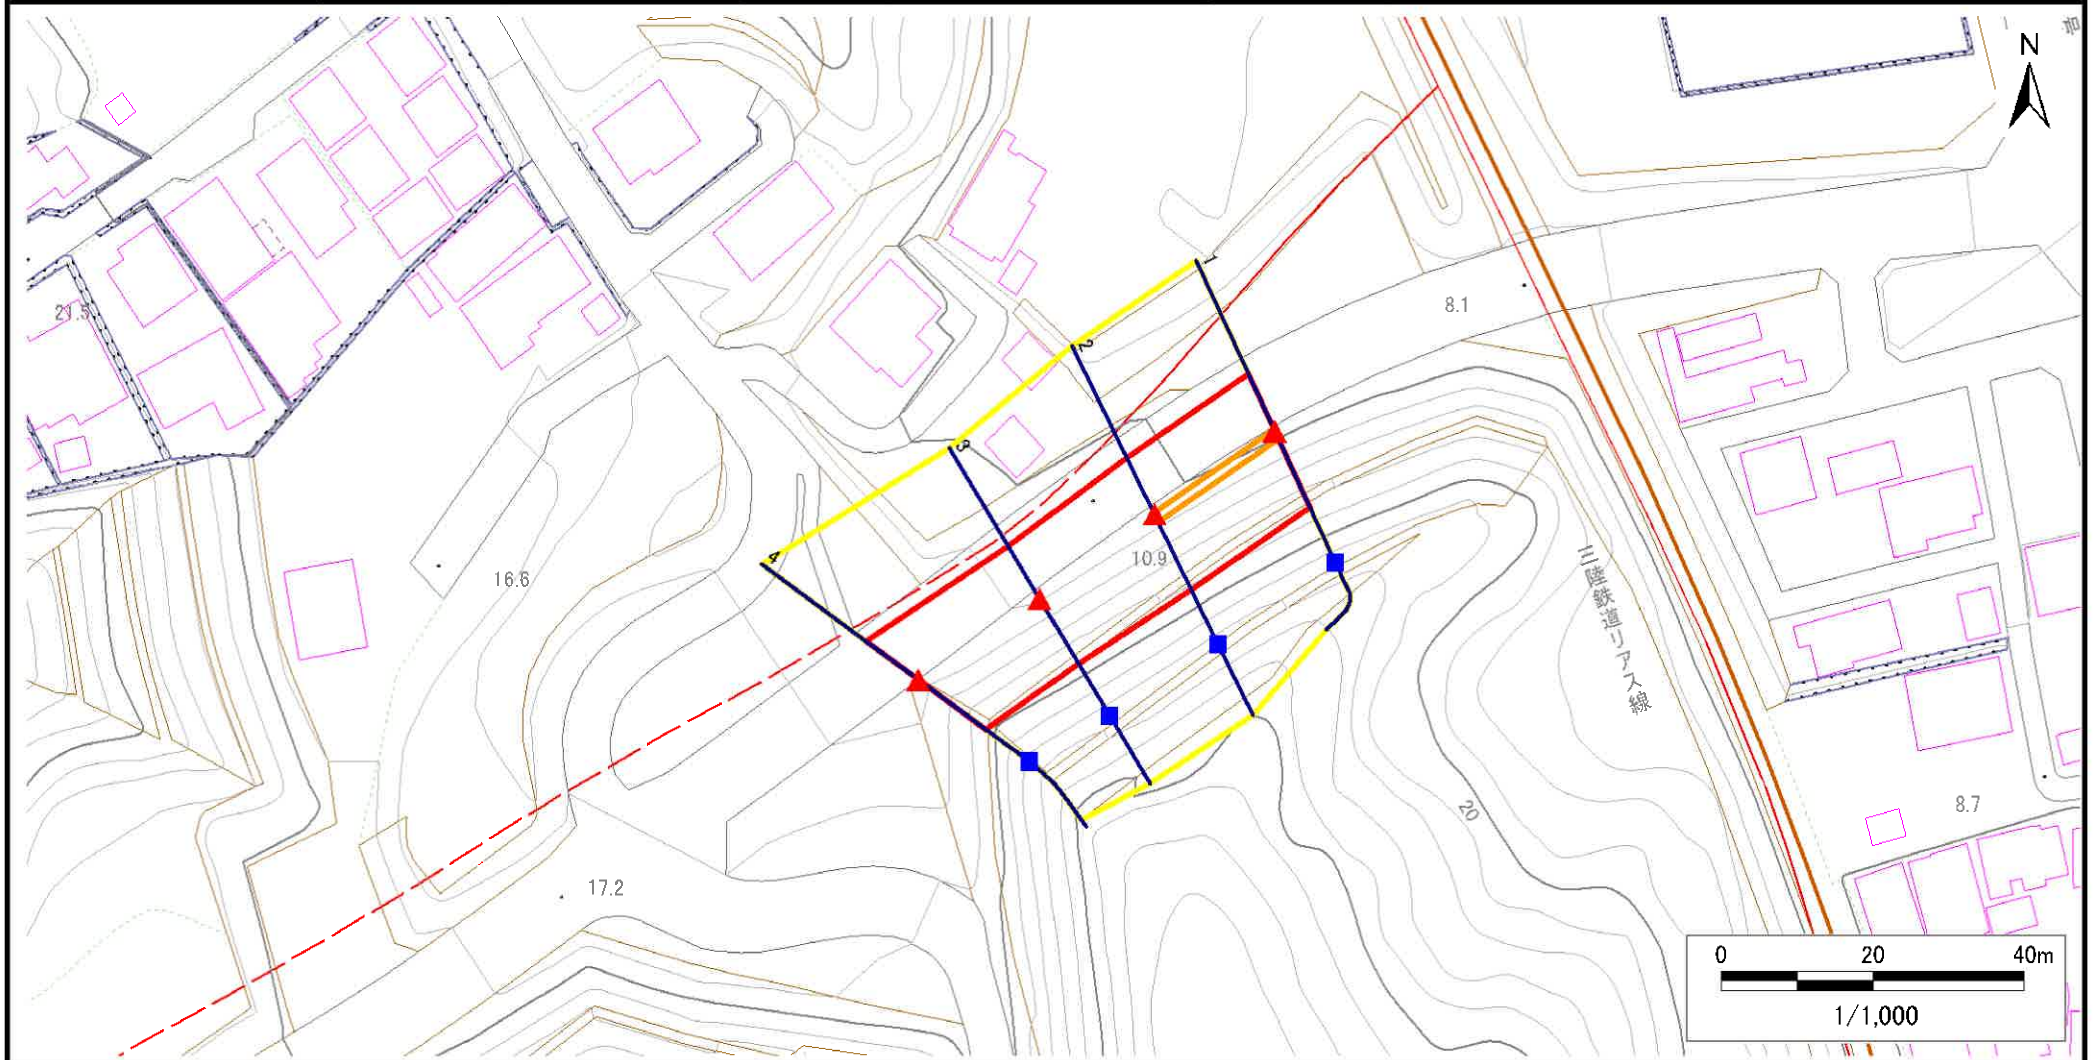

凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
□ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲

土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名		織笠第14地割A		所在地		下閉伊郡山田町織笠第14地割						
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.22	103.28	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.19 ~ 11.90	103.28	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.22 ~ 8.01	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.01	2.03	10.25	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.19	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.90	2.03	10.25	
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.22	103.26	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.19 ~ 11.90	103.26	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.22 ~ 8.01	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.01	2.03	10.24	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.19	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.90	2.03	10.24	
3	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.77	99.85	それ以外	0.00 ~ 7.77	2.02	10.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.20	99.85	それ以外	5.00 ~ 11.20	2.02	10.22	
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.61	109.14	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.72 ~ 12.60	109.14	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.61 ~ 8.40	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.40	2.10	10.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.60	2.10	10.60	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			